

## **MELTEM WRG – LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA – UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD**



Vážení zákazníci,

ďakujeme za zakúpenie vetracej jednotky M-WRG-S s rekuperáciou ( spätné získavanie tepla ) od nemeckého výrobcu MELTEM.


Jednotka zaist'uje pravidelnú výmenu vzduchu a tým znižuje Vami vyprodukovanú vlhkosť, hladinu CO<sub>2</sub> i ďalších škodlivín. Pomocou kvalitných filtrov je prichádzajúci vzduch zbavovaný vonkajších nečistôt ( prach a peľ ). Ani hmyz nemá šancu preniknúť.

Jednotka je veľmi úsporná a príkon v základnom režime je od 3,8 W. Spotreba jednotky zodpovedá polovičnej spotrebe úspornej žiarovky.

Odporúčame Vám nepretržitú celoročnú prevádzku, ktorá Vám zaistí ideálne podmienky pre ZDRAVÉ BÝVANIE.

## Popis vetracej jednotky:

### **Vetracia jednotka – pohľad s krytom:**

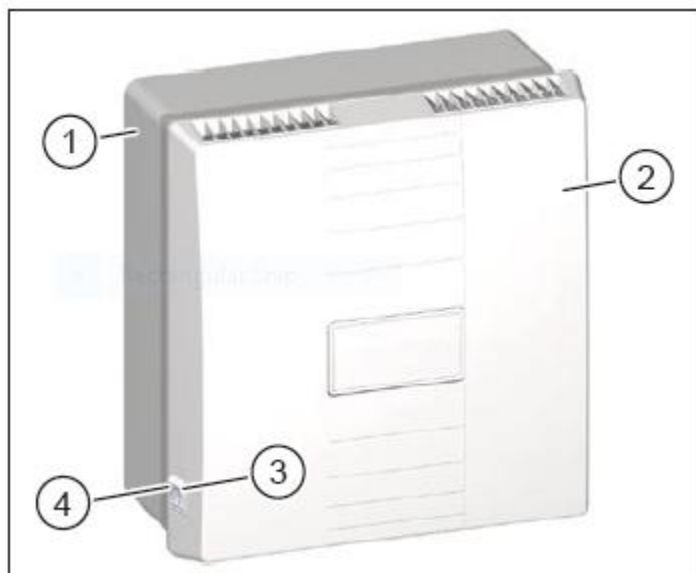

1 – korpus

2 – veko

3 – prepínač výkonových stupňov

I        15 m<sup>3</sup> / hod.


II       30 m<sup>3</sup> / hod.

III      60 m<sup>3</sup> / hod.

prepnutím I-II-I 100 m<sup>3</sup> / hod.  
( na 15 min. )

4 – sieťový spínač

### **Vetracia jednotka – pohľad bez krytu:**

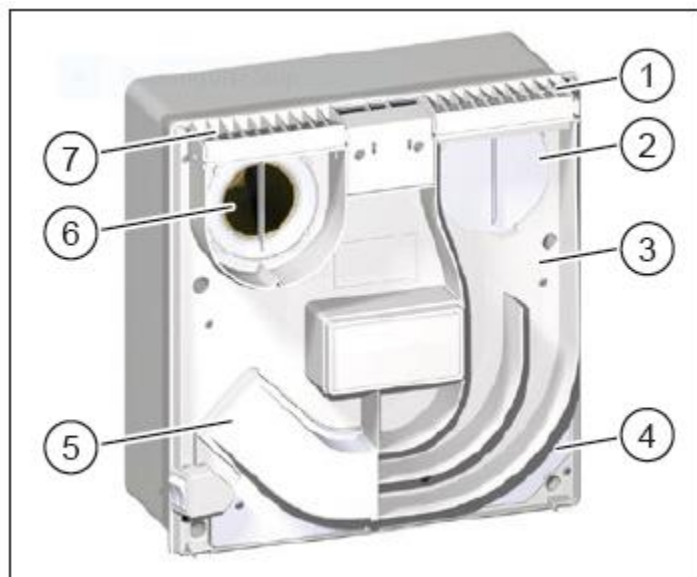

1 – otvor prívodu vzduchu so  
vzduchovou klapkou

2 – prívodný filter s vekom

3 – inštalčná doska

4 – sieťové veko

5 – kryt prívodu vzduchu

6 – výstupný filter s prstencom  
filtra


7 – otvor odvodu výduchu so  
vzduchovou klapkou

## Výmena filtrov:

**Výrobca odporúča výmenu oboch filtrov – prírodného aj odvodného minimálne 1 x ročne !**

### **Postup ako vymeniť filtre:**

**UPOZORNENIE:** PRED ZAČATÍM VÝMENY FILTROV JEDNOTKU VYPNITE! Nepozornou manipuláciou hrozí riziko úrazu.

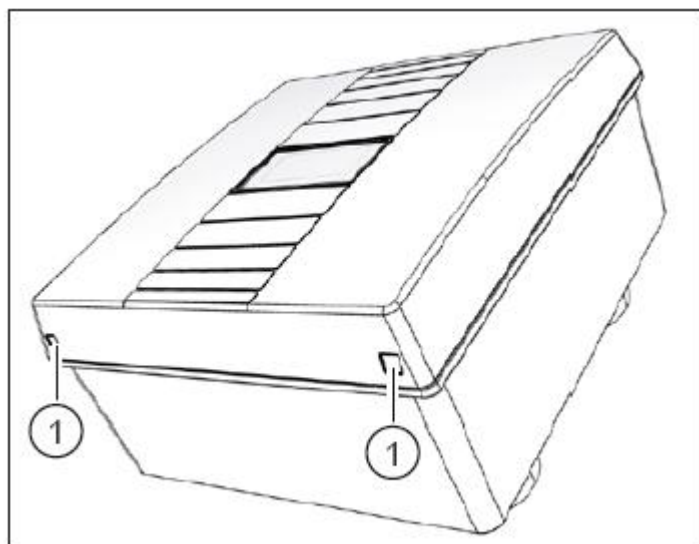

#### **KROK 1:**


odstráňte kryt na jednotke – stlačte palcami oba aretačné háky na dolnej strane jednotky. Uchopte súčasne ukazovákom špáru medzi vekom a korpusom a zdvihnite veko.



**KROK 2 :** pootočte doprava prírodný filter a vytiahnite von.

Vložte nový filter na doraz a pootočte doľava.

Tak isto vymeňte odvodný filter vľavo.

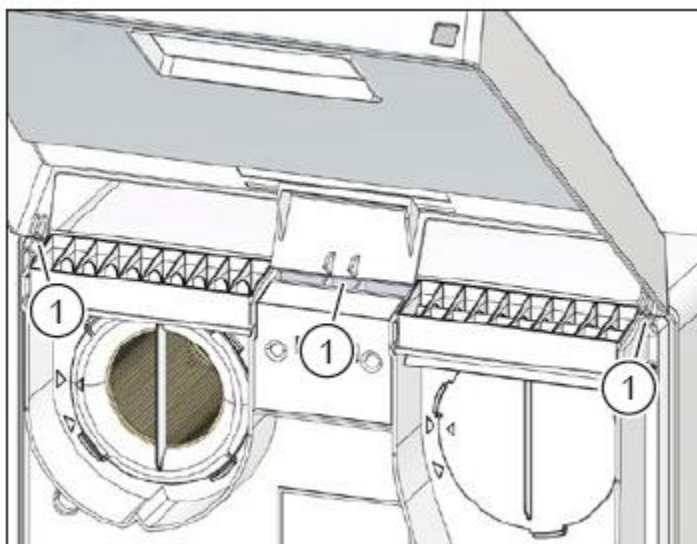

**KROK 3:** Nasad'te veko na jednotku – uchopte veko obomi rukami a skloňte hornú hranu veka smerom k jednotke. Nasad'te výbežky veka do otvorov 1 na hornej strane jednotky. Opatrne zatlačte dolnú hranu veka proti vetracej jednotke, až veko badateľne zapadne.

Teraz môžete vetraciu jednotku opäť zapnúť.

### **VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO :**



Ovládač Gateway na ovládanie vetracej jednotky cez aplikáciu v mobilnom telefóne

Možnosť ovládať do 20 vetracích jednotiek



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Štvortlačítkové bezdrôtové vládanie, batériové s možnosťou nalepenia na podklad



**Ovládanie jednotky so senzorom CO2 a vlhkosti**

Externé diaľkové ovládanie so senzorom CO2 a vlhkosti.